


$P = 70 \text{ kW}$
 $k_j = 0.9$
 $P = 63 \text{ kW}$

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN – S

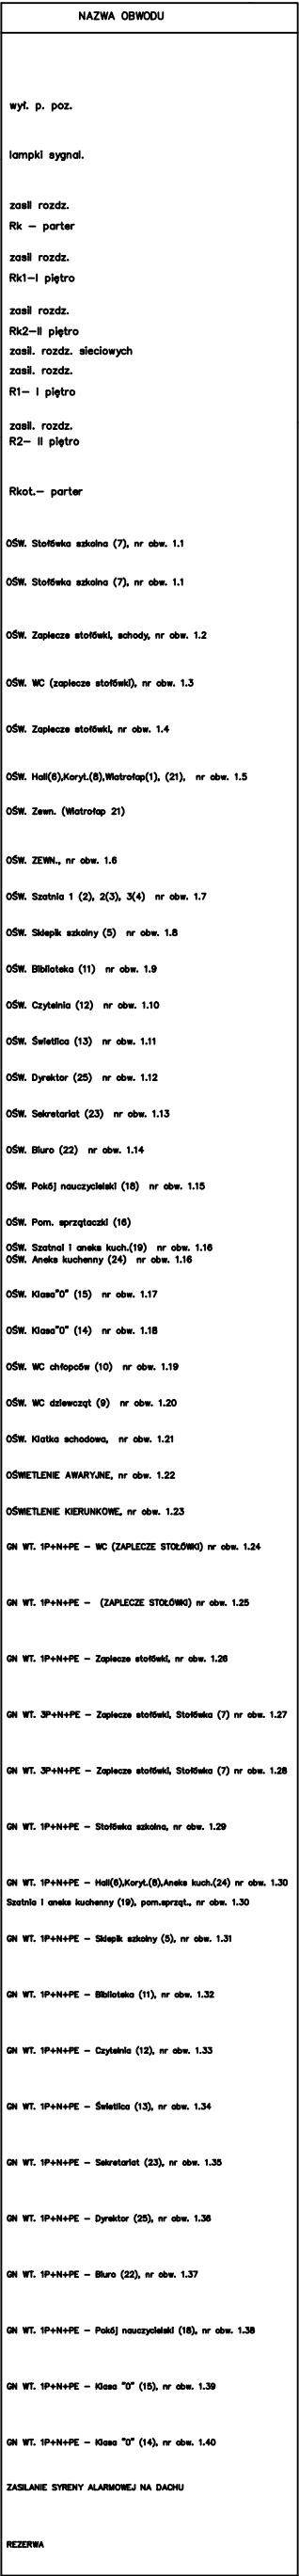

SECURE LIFE	Inwestor: MIASTO KOŁOBZEG		Nr zpn. 11
	Obiekt: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KOŁOBZEGU o CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ		Stale
DT	Tytuł: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SCHEMAT IDEOWY Rg (I PARTER)		Brutto elektryczne
Projektant		Podpis	Data został: 2008
Sprawdził		Podpis	Stadium oprec. PB