

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410÷12
www.zap.home.pl e-mail: zap@home.pl



Sz. P.
BOCZEK Edyta
ul. Dąbrowszczaków 15/5
78-200 BIAŁOGARD

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) **BOCZEK Edyta**, kod identyfikacyjny **ZAP/BD/0125/07**, zamieszkały(a) 78-200 BIAŁOGARD ul. Dąbrowszczaków 15/5, jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia: **2011-07-01**
do dnia: **2012-06-30**


Szczecin, dnia 2011-05-25



Zachodniopomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący Rady Okręgowej
[Signature]
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

techn. Marian Jankowiak
ul. Bud. 23 St. 2, 3, 12 ul. 1 pkt 3/b
N. UAN/N/7210/974/88 Koszalin



ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410÷12
www.zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
JANKOWIAK Marian
ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 BIAŁOGARD

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) **JANKOWIAK Marian**, kod identyfikacyjny **ZAP/BD/0208/01**, zamieszkały(a) 78-200 BIAŁOGARD ul. Wojska Polskiego 62/2, jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia: **2011-01-01**
do dnia: **2011-12-31**

Szczecin, dnia 2010-11-18



Zachodniopomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący Rady Okręgowej
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer


Niniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

Fakcie powstania szkody należy zawiadomić TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek na prywatne ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
techn. Marian Jankowiak
Upr. bud. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844,

Niniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.


O fakcie powstania szkody należy zawiadomić TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek na prywatne ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.



Obsługą merytoryczną przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje się broker Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Hanza Brokers Sp. z o.o. – który pod numerem infolinii 0 801 384 666, stworzonej dla inżynierów budownictwa, rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem obowiązkowego ubezpieczenia oraz świadczy pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pełnych wypłat należnych odszkodowań. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja ważności zaświadczenia jest możliwa po dokonaniu obowiązujących opłat składek członkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed upływem terminu niniejszego zaświadczenia.



ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www.zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
GRZYWACKI Wiesław
ul. Wojska Polskiego 13/21
78-200 BIAŁOGARD

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) **GRZYWACKI Wiesław**, kod identyfikacyjny **ZAP/BD/1027/01**, zamieszkały(a) 78-200 BIAŁOGARD ul. Wojska Polskiego 13/21, jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia: **2011-01-01**
do dnia: **2011-12-31**

Szczecin, dnia 2010-11-18



Zachodniopomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący Rady Okręgowej

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

techn. Marian Jankowiak
Up. bud. z 5-letnią, 8-letnią, pkt 3/b
Nr U/N/N/7210/974/88 Koszulin

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE - MAR" S.C.

Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak,
78 - 200 Białogard ul. W. Polskiego 62/2
Tel. (094) 312 45 22; 603 133 452

DECYZJE

UZGODNIENIA

WARUNKI TECHNICZNE

Temat : Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu.



Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-IO.6221.24.2011.VI

20 października 2011 r.

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO
"WIE -MAR" S.C.**

**Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 Białogard**

Dotyczy: wniosku z dnia 12.10.2011 r. o ustalenie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych dla przebudowy ul. Radomskiej (dz. nr 207/13, 206,93 w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg, niniejszym pismem określa warunki techniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.


WARUNKI TECHNICZNE nr K-IO.6221.24.2011.VI


- I. Odprowadzenie wód opadowych dla przebudowy pasa drogowego – należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984z późn. zm.).
- II. Jednocześnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej należy uwzględnić następujące warunki:
 1. Istniejący system odwodnieniowy- w tym kanały, studnie, wpusty uliczne wraz z przyłączami wymagają kapitalnego remontu.
 2. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Radomskiej i przyległych posesji należy odprowadzić poprzez projektowane uzbrojenie do kolektora deszczowego Ø 300 mm istniejącego w pasie drogowym ul. Lotniczej.

3. Wskazane wykonanie połączenia proj. sieci z kanałem odprowadzającym wody deszczowe bezpośrednio do Kanału Drzewnego przez teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu poprzez przyłączenie do studni istniejącej na zjeździe do szpitala- pomiędzy budynkami nr 10 i 11.
4. W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć rozwiązania uwzględniające przyłączenie posesji przyległych do modernizowanej drogi. Przyłącza kanalizacji deszczowej - po uzgodnieniu ich lokalizacji z właścicielami nieruchomości, należy wyprowadzić z pasa drogowego i zaślepić przed granicą nieruchomości. Właściciele posesji, którzy nie będą zainteresowani przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci- powinni to poświadczyć na piśmie. Włączenie przyłączy do sieci poprzez studnie rewizyjne lub za pośrednictwem trójników.
5. Projektowane studnie deszczowe Ø 1200 wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B 45 wodoszczelnego, z osadnikiem o gł. m.in. 0,50 m. Na studniach należy zamontować płyty nastudzienne, pierścienie odciążające, włazy żeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały przez logo Miasta Kołobrzeg (wzór w załączeniu). Typ włazów -klasa D400, C250 lub B125 w zależności od usytuowania.
6. Wykorzystanie istniejących studni deszczowych – pod warunkiem doszczelnienia ich od wewnątrz, uzupełnienia schodków złazowych, wyprofilowania kinet. Istniejące studnie należy wyregulować wysokościowo, wyposażyć w nowe płyty nastudzienne, pierścienie odciążające i wymienić włazy na typ określony w pkt 4 niniejszych warunków.
7. Projektowane wpusty deszczowe wykonać jako prefabrykowane, z osadnikiem o wysokości min. 0,5 m, typ ciężki, korpus żeliwny z zawiasem. Przykanaliki wpustów podlegają wymianie na rury PCV Ø 160 mm.
8. Wykorzystanie istniejących wpustów ulicznych pod warunkiem doszczelnienia od wewnątrz i zamontowania korpusu żeliwnego na zawiasie (typ ciężki).
9. Włączenia przewodów do studni betonowych, wykonać przy zastosowaniu połączeń szczelnych (adaptory) umożliwiających szczelne połączenie rur PVC z betonem.
10. Zarówno przed jak i po renowacji - należy wykonać inspekcję TV kanałów celem sprawdzenia stanu technicznego i dokładnego zlokalizowania istniejących przyłączy deszczowych.
11. Istniejące w pasie prowadzenia robót niezinventaryzowane kanały deszczowe przed przyłączeniem należy sprawdzić pod względem stanu technicznego i stopnia ich wyeksploatowania oraz zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury przyłączeniowej podlegającej w/w ocenie lub wprowadzającej ścieki sanitarne do kanału deszczowego wykonawca każdorazowo zgłosi do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg w stanie odkrytym.
12. Po zakończonych robotach nieuszkodzone pokrywy żeliwne ze zdemontowanych włazów studni oraz kraty wpustów ulicznych należy zdeponować w magazynie Spółki MZZDiOŚ w Kołobrzegu za protokołem przekazania.
13. Trasy noworealizowanego uzbrojenia winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
14. Materiały użyte do budowy infrastruktury deszczowej muszą być zgodne z Polską Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów.
15. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kołobrzeg w zakresie trasy projektowanego uzbrojenia.
16. Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunków należy przedłożyć do uzgodnienia branżowego w Wydziale Komunalnym – Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska poprzez Biuro Obsługi Klientów - w 2 egz.
17. Wykonane uzbrojenie w w/w zakresie podlega odbiorowi technicznemu. Gotowość do odbioru należy zgłosić do Wydziału Komunalnego - Referatu „IO”.
18. Do odbioru technicznego końcowego należy przedłożyć: projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu „IO, dokumentację z monitoringu TV kanału oraz mapę geodezyjną powykonawczą.
19. Warunki techniczne tracą ważność z dniem 20.10.2013 r. w przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowała: Katarzyna Bartosiak , podinspektor ds. sanitarnych, tel. 3551536


20.10.2013.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

mgr. Marcin Królikowski



Wyrób: Właz kl. D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600mm, wkładka amortyzująca TOPPREN w korpusie, SUPER-TOP

Masa kompletu: 116 kg

Indeks katalogowy: PN 112 519 02 A

Korpus:	-masa	26 kg
	-materiał	żeliwo sferoidalne GGG50
	-wysokość	140 mm
	-średnica zewn.	780 mm

Pokrywa:	-masa	90 kg
	-materiał	żeliwo sferoidalne GGG50 beton B45
	-głębokość osadzenia	32 mm + 23 mm
	-średnica zewn.	643 mm

Certyfikat: ITB-0390/W

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Miejsce i data: **Kołobrzeg, 04.11.2011**

STAROSTWO POWIATOWE
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg

OPINIA GN.6630.688.2011
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa ulicy, trasa kanalizacji deszczowej**

Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Radomska, obręb 11, działki 92, 93, 206, 207/3, 208, 415/1**

Dla: **GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 10.10.2011

Data wpływu: 10.10.2011 (uzup. 04.11.2011)

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani:

- nie dokonywać czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych
- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem


Postępowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodów do sieci uzbrojenia o charakterze zastrzeżonym. Uzgodnienie w tym zakresie należy uzyskać w Wojewódzkim Sztapie Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z załączoną kopią protokołu
nr **GN.6630.688.2011** z dnia **11.10.2011**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


techn. Wiesław Grzywacki
Upr. bud. z § 14 zarząd. 195
Nr 9-2001/150/71 Kraków

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Żyłko
upr. GOK, Nr 18462, zakres I

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

1/4

Miejsce i data: Kołobrzeg, dn. 11.10.2011

PROTOKÓŁ Nr GN.6630.688.2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Za zgodność z oryginałem

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ulicy, *trasa kanalizacji deszczowej*

Lokalizacja: KOŁOBRZEG, ul. Radomska, obręb 11, działki 92, 93, 206, 207/3, 208, 415/1

Projektant: GRZYWACKI WIESŁAW

MIĘDZYGOSKOWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG

Z up. Starosty

PRZEWODNICZĄCY

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Inwestor: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Geodeta Uprawniony Jolanta Żyłko
upr. GKG Nr 18562, zakres I

Na podstawie zlecenia z dnia 10.10.2011 Data wpływu do ZUDP: 10.10.2011 (uzup. 4.11.2011)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / ~~nie uzgadnia~~ ww. obiekt(ów)

branża	treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego
<p>Vielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Rejon Dystrybucji Gazu w Kołobrzegu ul. Koszalińska 30, 78-100 Kołobrzeg tel. 094 353 04 61, fax 094 353 04 74 NIP 778 13 87 479 KRS 0000000111 REGON 634151410</p> <p>gazownicza</p>	<p>25.10.11</p> <p>Uzgodniono projekt przebudowy ulicy. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy kanalizacji deszczowej i newterech należy powiadomić RBG Kołobrzeg</p> <p>UZGODNIŁ Zakład Gazowniczy w Koszalinie</p>
<p>Energia Operator SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg NIP 583-000-11-90</p> <p>energetyczna</p>	<p>25.10.2011</p> <p>Uzgodniono projekt przebudowy ulicy. Prace ziemne w pobliżu sieci energetycznej należy prowadzić ręcznie.</p> <p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej</p> <p>Grzegorz Pekul</p>
telekomunikacyjna	<p>TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin</p> <p>L. dz. 688 201 1 r.</p> <p>Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1,2,3,5,6,9,10,13 wg przekazanego załącznika</p> <p>Kołobrzeg 11.10.11 Mirosław Kaczorek Miejscowość Data Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie</p>
<p>MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNY Tadeusz Kąkol</p> <p>wodociągowo-kanalizacyjna</p>	<p>Uzgodniono 9.11.2011.</p> <p>Uzgodnia się trasa bez uwag</p> <p>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM</p> <p>techn. Wiesław Grzywacki Upr. bud. z § 14 zarząd. 195 Nr 9-2001/150/71 Kraków</p> <p>K- 9.11.10.2011</p>

branża

treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego

MIĘSKA ENERGETYKA CIEPLNA
w Kołobrzegu Spółka z o.o.
ul. Kollataja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 260 11 do 15; fax 094 35 228 72
NIP 671-00-11-275

11.10.2011
ciepłownicza

UZGODNIŁO

SPECJALISTA
ds. EKSPLOATACJI
mgr inż. Jan Bownik

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg
ul. Rolna 3
78-100 Kołobrzeg
T +48 94 357 57 54

(oświetlenie drogowe)

KONTAKT NAŁĄCZ
TELEFONICZNY
przez prędkość

Kierownik
Rejon Usług Oświetleniowych
Kołobrzeg
Andrzej Filipiński

URZĄD MIASTA
KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny

Referat Drogowy

INSPEKTOR
ds. UTRZYMANIA DRÓG

mgr inż. Waldemar Kozimierski

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT INŻYNIERII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miasta Kołobrzeg

Uzgodniono trasę proj. odwodnienia
z uwzględnieniem: Projekt BUD. MAREK
Użytkownik: Branża w W. Komunalnym
UM. Kołobrzeg - uwzględnienie warunków technicznych
MR K-10.6229.24.2011.VI z dnia 20.10.2011.

KIEROWNIK
REFERATU INŻYNIERII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Bożena Karaszewska

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kołobrzegu
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

inż. Danuta Jabłońska

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Kołobrzegu
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
ul. Gryfów 4-6, tel. 35 301 60
78-100 KOŁOBRZEG

Starostwo Powiatowe
Wydział Budownictwa

Uzgodniono bez uwag

STAROSTWO POWIATOWE w KOŁOBRZEGU
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Żytko
upr. GdK, Nr 18562, zakres I

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Gryfów 8, tel. 352 88 10
78-100 KOŁOBRZEG

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu

Parametry skrajniarskie z dróg powiatowych
uzgodnić z ZDP Kołobrzeg

SPECIALISTA

Uzgodniono bez uwag 20.10.2011

SPECIALISTA

Przewodniczący ZUDP

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Żytko
upr. GdK, Nr 18562, zakres I

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ZUDP NR 688/2011

1. Przekazać plac budowy z udziałem TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy GT Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501, fax: 915 790 833.
7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową TP S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Za zgodność z oryginałem

Mirosław Kaczorek
(imię i nazwisko)

943 126 580
(telefon)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

techn. Wiesław Grzywacki
Upr. bud. z § 14 z dnia 195
Nr 9-2001/150/01 Kraków

URZĘDNICTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grzyfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG

Z up. Starosta
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Zylko
upr. GdK, Nr 18562, zakres I

Protokół Nr 6630.688 / 2011 uzgodnienia dokumentacji projektowej

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg
ul. Rolna 3A, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 75 756

Uzgodnienie nr. 6630.688 z dnia 11.10.2011
ważne 2 lata od wy. daty. Uzgodniono projekt Przebudowa
linii oświetlenia ul. Rolna 3A, 78-100 Kołobrzeg
208.115/11
w m. Kołobrzeg gm. Reda
ul. Reda

Uwagi:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 14 dni przed terminem do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji i zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
3. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią energetyczną ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych

Kierownik
Rejon Usług Oświetleniowych
Kołobrzeg

Andrzej Filipiński

Za zgodność z oryginałem


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

techn. Wiesław
Upr. bud. z § 14-195
Nr 9-2001/150

MIĘSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Zytko
upr. GGK. Nr 18962, zes. res. 1

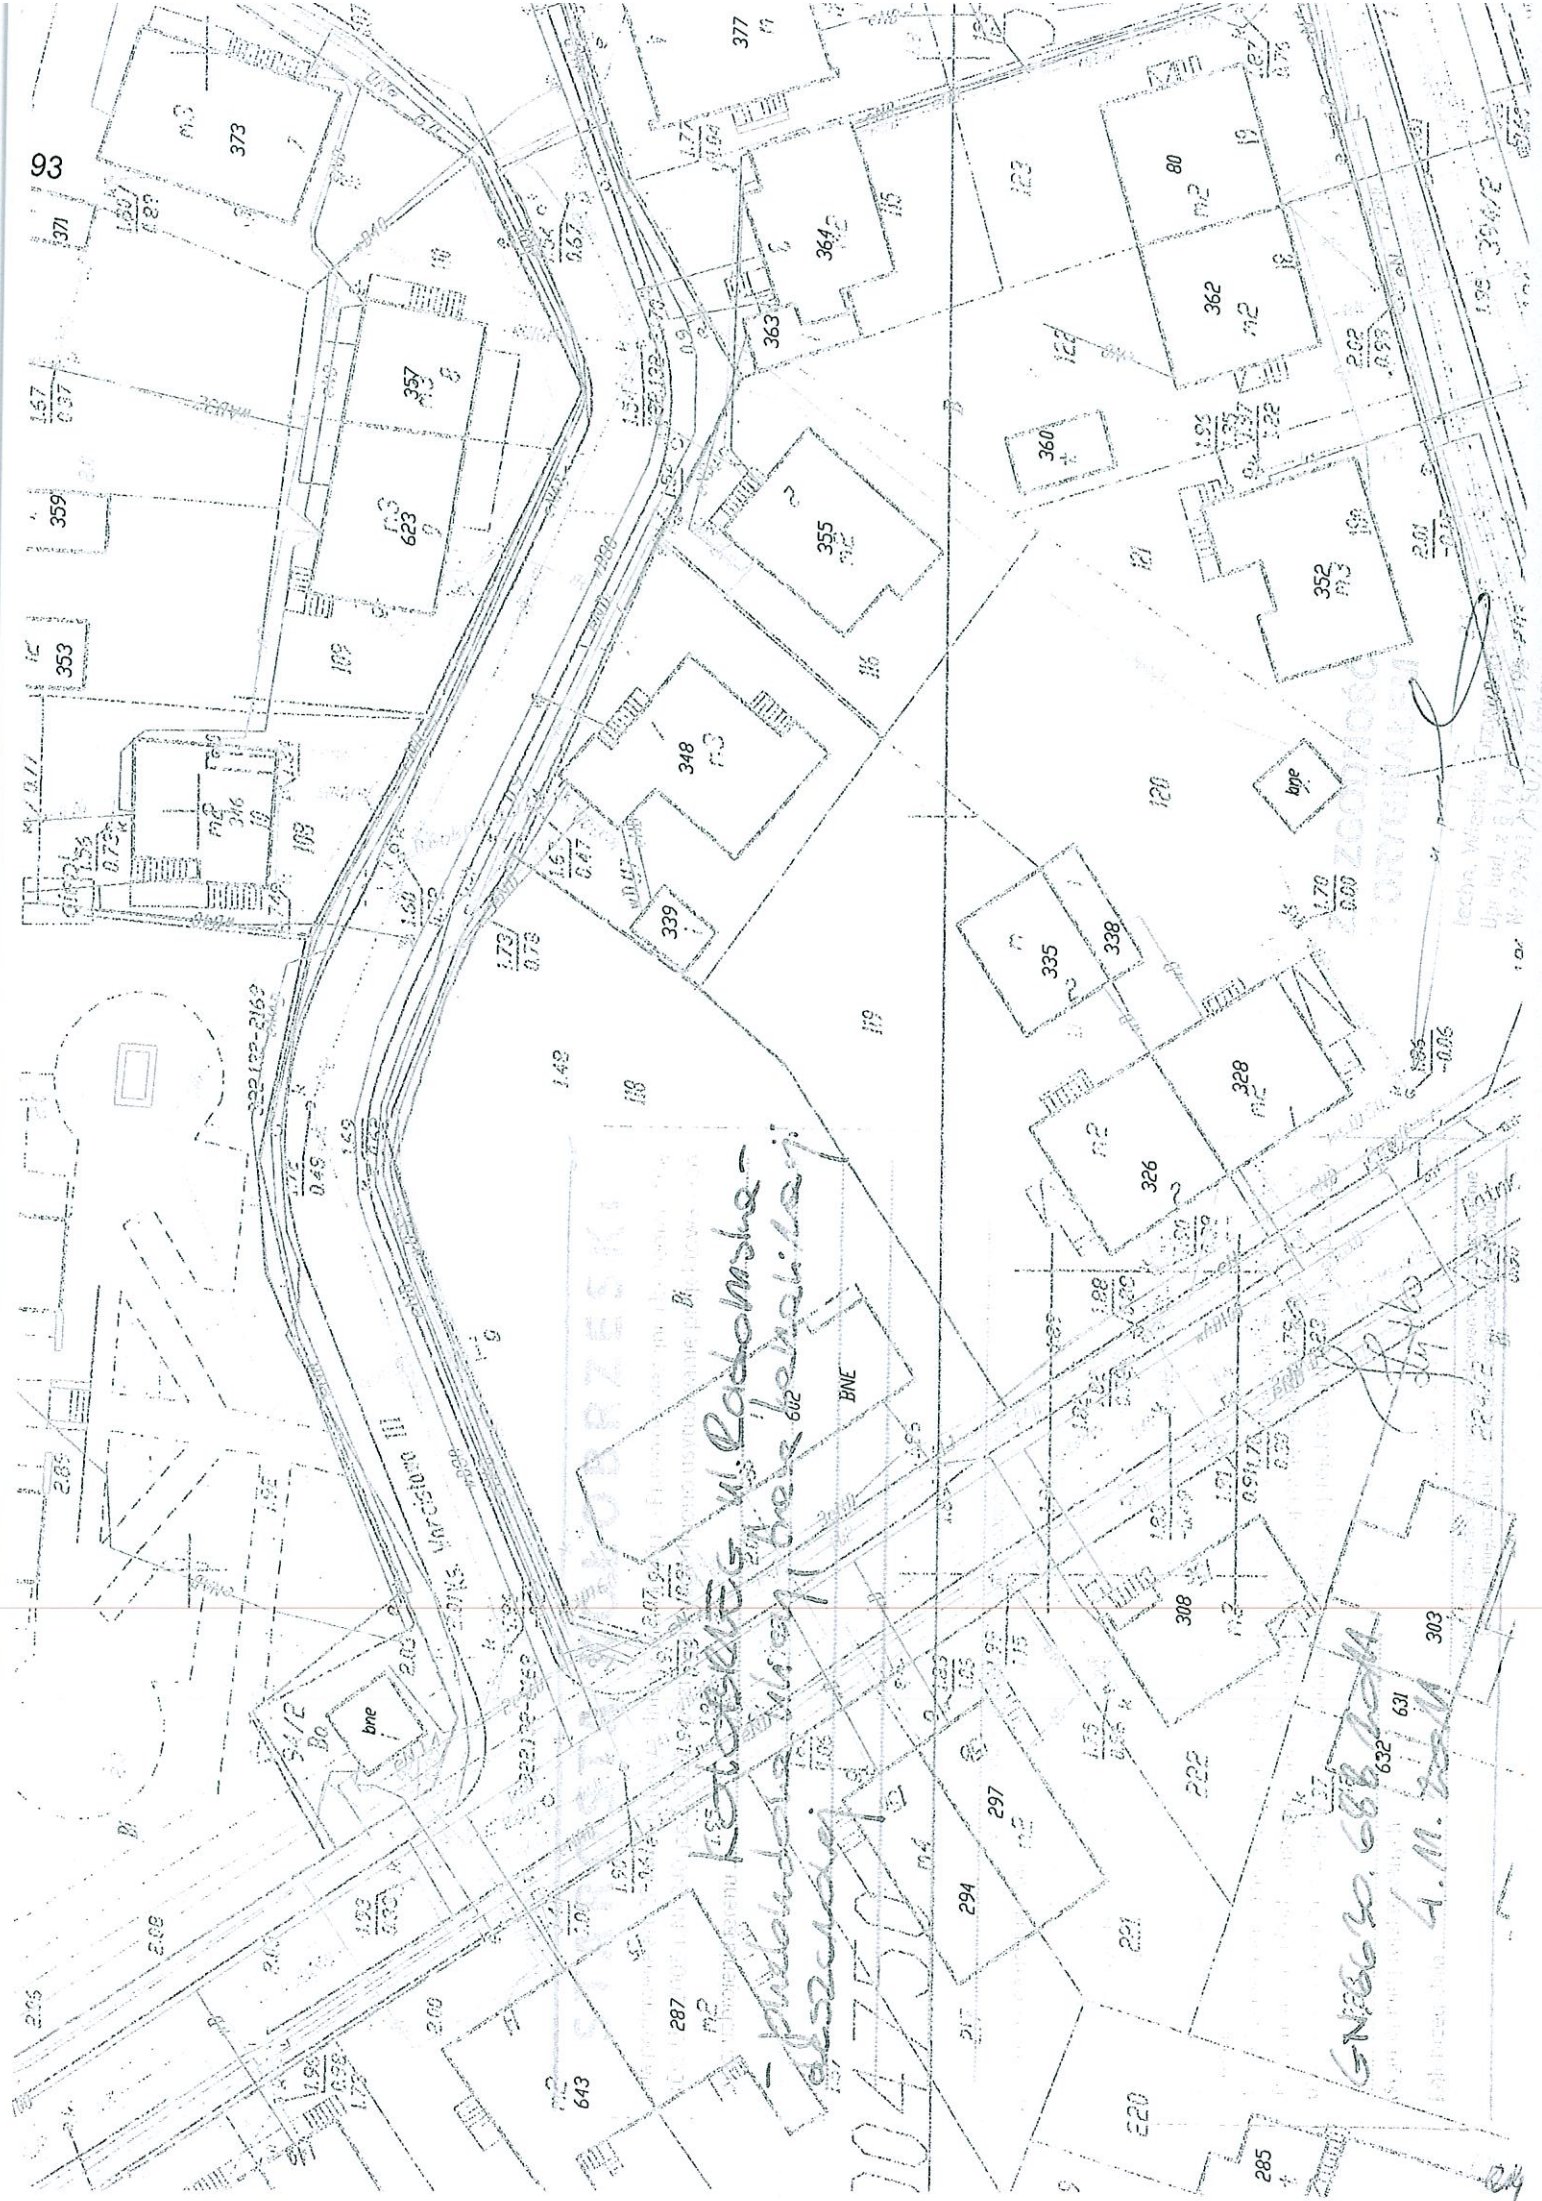

Katedra W. Radomskiego
ul. Piotrowska 104-105
104-105

Główny budynek
A.M. 2000

ST.710.198.2011

Kołobrzeg, dnia 02-11-2011 r

**Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego
„WIE-MAR”**

**Wiesław Grzywacki & Irena Jankowiak
ul. Woj.Polskiego 62/2, 78-200 Białogard**

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uzgodnienia przebudowy ul. Radomskiej, na połączeniu z ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu uzgadnia projekt przebudowy ul. Radomskiej.

Parametry skrzyżowania ul Radomskiej i Jedności Narodowej w Kołobrzegu nie ulegną zmianie, zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz odwodnienie drogi.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

techn. Wiesław Grzywacki
Upr. bud. z § 14 zarząd. 195
Nr 9-2001/150/71 Kraków

Przygotował: Malinowski Czesław tel. 943528810

Miroslaw Latus									
Mapa do celów:									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Typ naczynia: CZ									
2. Rodzaje złączy									
3. Mapa nacięcia się									
4. Składowanie									
5. Wskazywanie tras									
6. Nie wykazuje się									
7. Inne informacje									
8. Uwagi									
9. Uwagi									
10. Uwagi									


PRZEBUDOWA ULICY RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
INWESTOR Gmina Miasto Kołobrzeg.

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego "WIE - MAR, s.c."	Opacówka	Upr. Bud. Nr 9	DATA
W. Grzywański, I. Janikowski	Wiesław Grzywański	2001/15071 Kraków	Wzrost 2011
78-200 Białogard	Projektant	Upr. Bud. Nr 040 N	SKALA
	Małgorzata Janikowska	7210847/88 Koszalin	1:500
	Sprawdził	Upr. Bud. ZAP/0046/	NR RYSUNKU
	Edyta Boczek	POOD/07 Szczecin	3.37

Uzgodnienie nr K-IO.6221.24.2011.VI z dnia 4 listopada 2011

Uzgadnia się niniejszy projekt budowlany wykonany na podstawie warunków technicznych nr K-IO. 6221.24.2011.VI z dnia 20.10.2011 z uwagami:

1. Projektowany w km 0+348 by-pass przyłączyć do projektowanej sieci kd 200 poprzez studnię betonową DN 1000 wyposażoną zgodnie z pkt 5 w/w warunków technicznych
2. Połączenie by-pasu z istniejącym kanałem kd 200 odprowadzającym wody deszczowe do Kanału Drzewnego wykonać poprzez zamontowanie studni o parametrach zgodnych z pkt 1 uzgodnienia. Do wyminiętej studni przyłączyć wpust uliczny.
3. Wszelkie odstępstwa od opracowanego projektu na etapie wykonawstwa wymagają ponownego uzgodnienia w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referacie K-IO.
4. Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi zgodnie 17 w/w warunków technicznych.

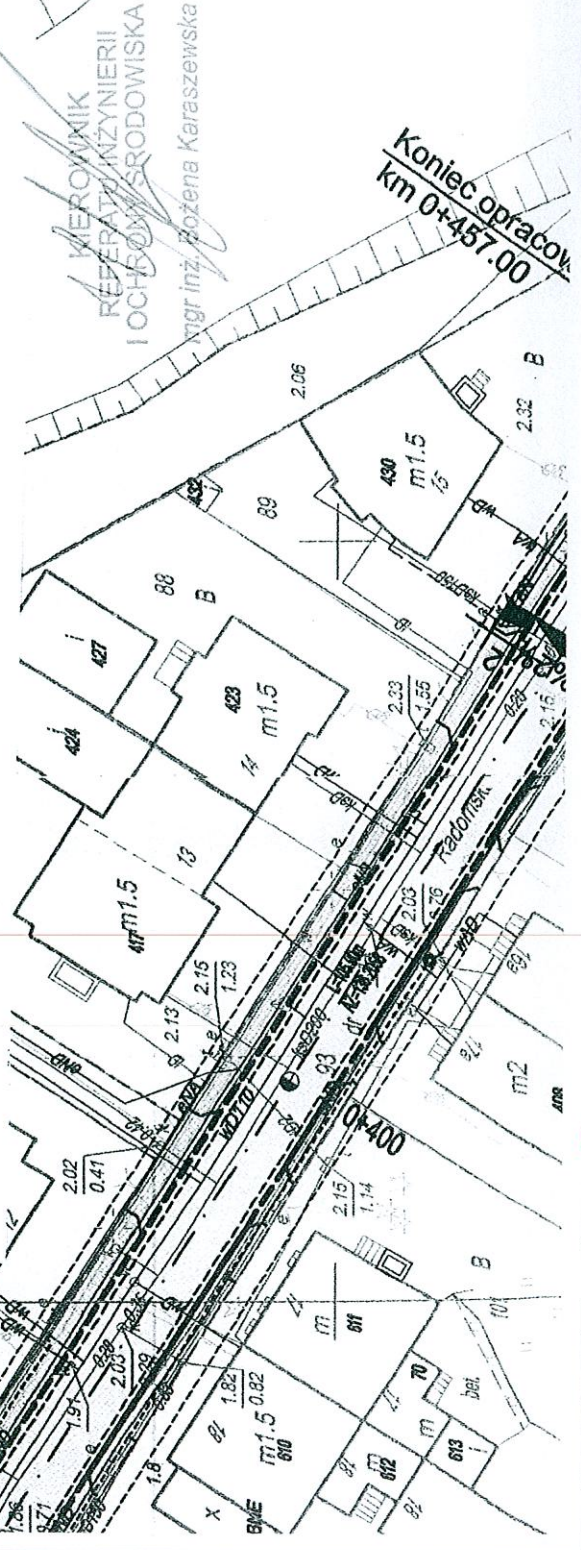



Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny – Referat Drogowy

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

12 grudnia 2011

ISO 9001:2000

K-DR.7021.1.39..2011.III

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego
WIE-MAR" S.C.

ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 Białogard

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowy ulicy Radomskiej w Kołobrzegu.

Referat Drogowy uzgadnia przedstawiony projekt budowlano-wykonawczego „Przebudowy ulicy Radomskiej w Kołobrzegu z następującymi uwagami:

-/ próg zwalniający należy zamontować na wykonanej uprzednio nawierzchni, próg listwowy,

-/ grubość warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej, w opisie określonej jako bitumicznej winna być ściśle określona, minimum 3 cm,

-/ w celu wzmocnienia konstrukcji jezdni należy zastosować siatkę wzmacniającą położoną pomiędzy warstwami asfaltu, warstwą wyrównawczą i warstwą ścieralną.

Z poważaniem:

SACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

mgr. Karol Kwaliński