


INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT I PIĘTRA - "103" i "141" (Pw12)

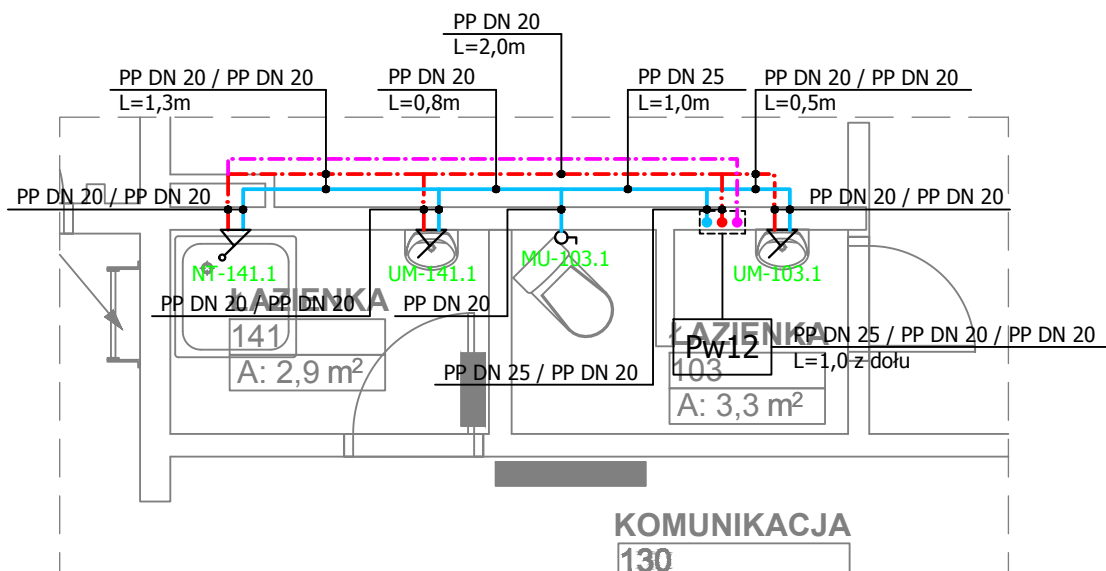

LEGENDA:

- instalacja wodociągowa - woda zimna
- - - instalacja wodociągowa - woda ciepła
- · - · instalacja wodociągowa - cyrkulacja PP DN 20

PP DN 25 / PP DN 20 średnica rur: woda zimna / woda ciepła
L=1,3m

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w bruzdach ściennych w izolacji.

LEGENDA:

- instalacja wodociągowa - woda zimna
- - - instalacja wodociągowa - woda ciepła
- · - · instalacja wodociągowa - cyrkulacja PP DN 20

PP DN 25 / PP DN 20
L=1,3m

średnica rur: woda zimna / woda ciepła

- 1) Piony instalacji wodociągowej prowadzone w bruzdach ściennych w izolacji.
- 2) Poziomy instalacji wodociągowej prowadzone w bruzdach ściennych w izolacji.
- 3) Podejścia pod przybory prowadzone w bruzdach ściennych w izolacji.

arch +

Bernadeta Jastrzębska

UL.NIEMCEWICZA 26/606
71-520 SZCZECIN

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

RZUT PARTERU - "103" i "141"
(Pw12)

PROJEKTANT:

mgr inż. Łukasz Bawarski
upr.bud.nr ZAP/0066/POOS/08

SPRAWDZIŁ:

STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANY**

INWESTOR:

GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG
UL.RATUSZOWA 13
KOŁOBRZEG

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA ŻŁOBKA
"KRASNAŁ"
UL.BOGUSŁAWA IX 18
DZ.NR 226/2
OBRĘB 13, KOŁOBRZEG

SKALA: **1:50**

DATA: KWIECIEŃ 2017

NR RYSUNKU:

SW-03.04