


Tablica T1

Do strony 2/4
Do obwodu 11

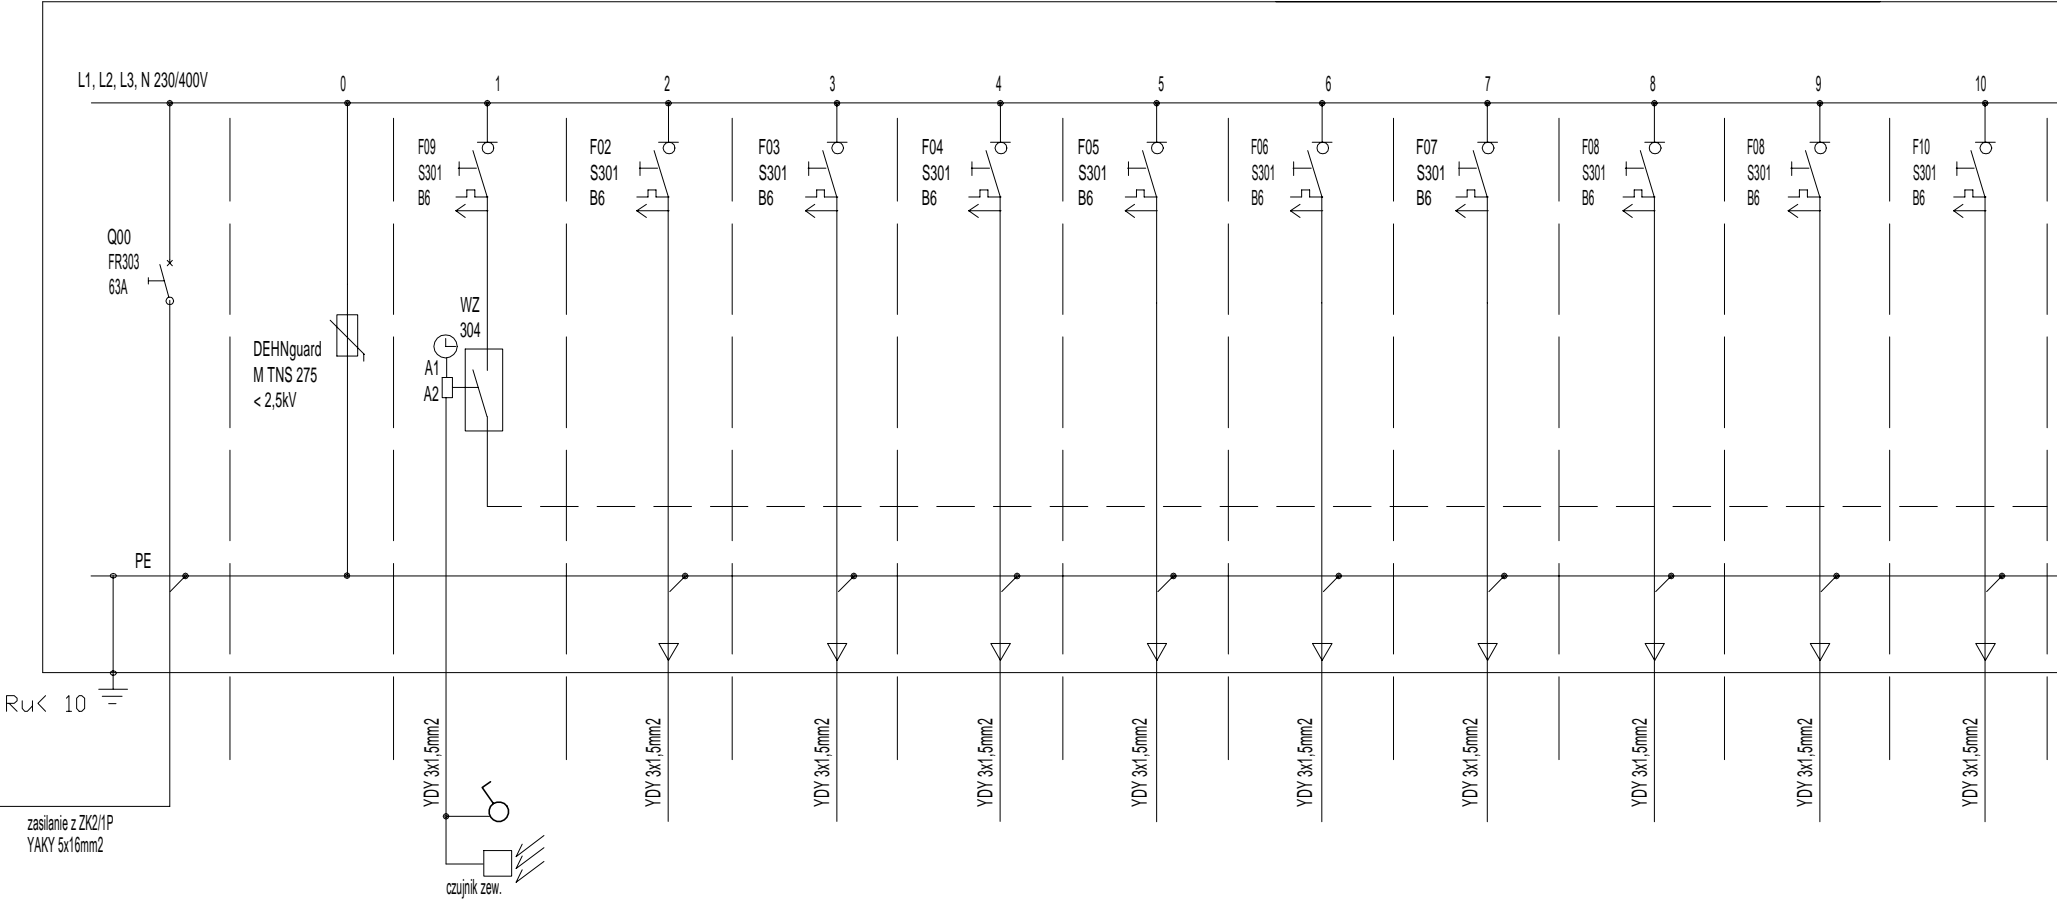

LP		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nazwa		Ochrona przepięciowa Stopień C < 2,5kV	Sterowanie	Oświetlenie pom. 015, 016, 017	Oświetlenie pom. 007 - 014	Oświetlenie pom. 002 - 006	Oświetlenie pom. 001	Oświetlenie pom. 018 - 025	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie pom. 026	Oświetlenie pom. 105, 106	Oświetlenie pom. 102, 103, 104
Pi [kW]	24,8	0,1	0,1	0,24	0,48	0,4	0,3	0,58		0,28	0,26	0,54