


PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
SKALA 1:100/500

UWAGA:

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego nrociągu innego uzbrojenia podziemnego które nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU INWESTYCYJNEGO	
AQUA PROJEKT	
75-556 KOSZALIN UL. STOCZNIOWCÓW 3	
tel./fax. (94) 343.20.79 tel. kom. 688.822.928 aqaprojekt@gmail.com	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. COPY RIGHTS RESERVED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezwolnienie z odpowiedzialności za projekt. Projektant nie odpowiada za niezgodność z rzeczywistością. Projektant nie odpowiada za niezgodność z rzeczywistością. Projektant nie odpowiada za niezgodność z rzeczywistością.	
Pracownia Projektowa z siedzibą w Koszalinie, ul. Stoczniowców 3, 75-556 Koszalin, tel. (94) 343.20.79, fax (94) 343.20.79, e-mail: aqaprojekt@gmail.com	
zadanie	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO ISTNIEJĄCEGO ZEJŚCIA NA PLĄZĘ PRZY UL. ARCISZEWSKIEGO W KOŁOBRZEGU
obiekt	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
adres	dz. nr 8, 10/3, 11/3 - obręb 0002 Kołobrzeg
inwestor	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 75-100 KOŁOBRZEG
wykonawca	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
projektował	mgr inż. Violetta Maloniewska UAN-U73427/A97 ZAP/IS/02/1303
opracował	mgr inż. Bartosz Madejewski
sprawdził	mgr inż. Katarzyna Madejewska POMI0244PO0509 POMI05047/10
bazza	brm/da
PW	sat/lama
	1:100/500
	12.2015
	S2

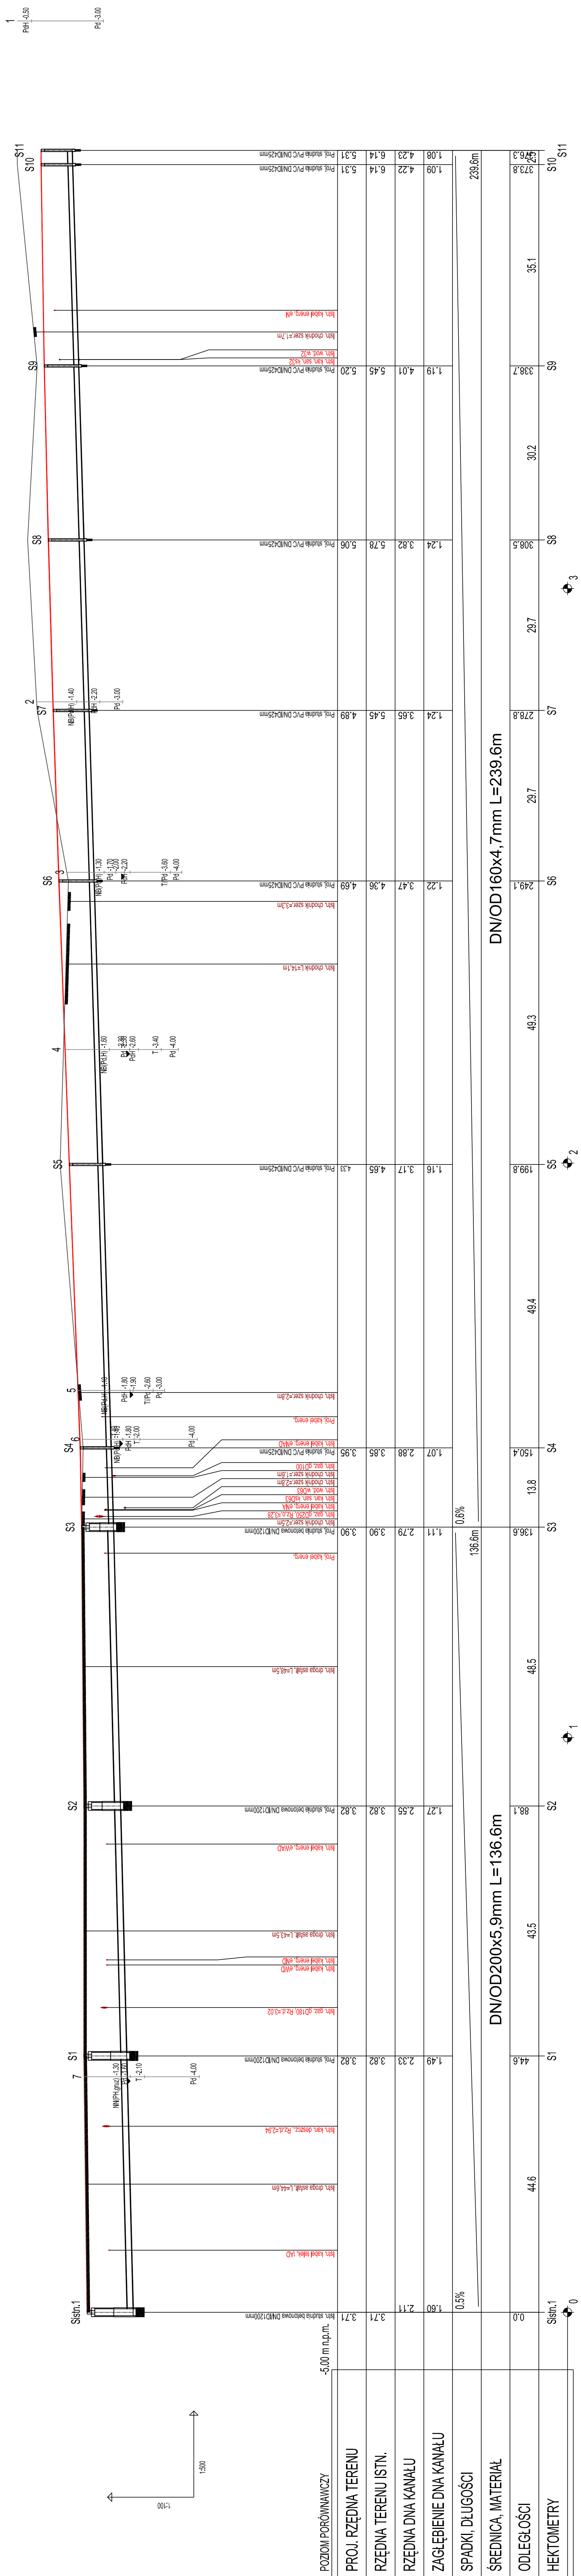

POZIOM PORÓWNAWCZY	-5.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	3.71
RZĘDNA TERENU ISTN.	3.71
RZĘDNA DŃA KANAŁU	2.11
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	136.6m
ODLEGŁOŚCI	0.0
HEKTOMETRY	S1stn.1